

Sensoliris WS

Intelligent analogue addressable fire alarm sounder and strobe



23

1293

DoP No: 003

Tested by EVPU

Teletek Electronics JSC

Address: 2 Iliyansko shose Str,
1220 Sofia, Bulgaria

EN 54-3:2001


EN 54-3:2001/A1:2002

EN 54-3:2001/A2:2006

Sounder Type: B

Essential characteristics	Performance
Performance under fire conditions	Pass
Operational reliability	Pass
Durability:	
Temperature resistance	Pass
Humidity resistance	Pass
Shock and vibration resistance	Pass
Corrosion resistance	Pass
Resistance to ingress	Pass
Electrical stability	Pass

Dimensions / Abmessungen / Размери

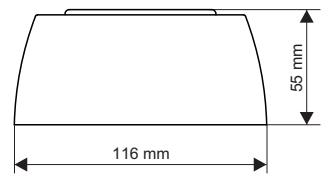

EN Installation Instruction

ATTENTION: Read carefully this installation Instructions before installing the device! This manual is subject to change without notice!

Sensoliris WS is an addressable Wall Mount Sounder and Strobe designed for installing in addressable fire alarm systems supporting TTE communication protocol. The device is powered on from the panel and can be controlled via the communication protocol.

The sounder Sensoliris WS is compatible with fire bases B124 and B124-HP for ceiling or wall mounting, and WSB IP65 for wall mounting (refer to manual 18020861 for details).

Installation Instructions

Attention: Power off the loop circuit before installing the Sensoliris WS addressable sounder!

- Choose the proper place for installation of the device.
- Set the device address using Sensoliris Programmer or directly from addressable fire panel. The address must be in the range from 1 to 250.
- Mount the fire base on the ceiling or on the wall of the protected premises using fixings according the mounting surface.
- Connect the base to the fire panel using the wiring diagram.
- Insert the device into the base and rotate clockwise until it drops into place - the short mark on the base fits with that on the sounder body. Continue to rotate the sounder until its mark coincides with the long mark on the base - a click is heard.
- Program the device parameters.** Choose in consecutiveness from the control panel: System - Programming - Devices - Loop. Find the installed sounder, as enter address, loop and zone number - the panel automatically will recognize the type of the device. Choose the button MORE to enter in the additional settings menu.
- Test the sounder for proper operation.**

Warranty

All devices carry on a warranty valid from the date of manufacture. The date of manufacture can be checked by the code marking on the back of the device. The date is printed numbers - YY MM. The first two numbers represent the year and the last two - the month. For example: The date code "20 07", means the device is manufactured in July, 2020.

To return goods for warranty service, please contact with your local distributor for details.

Technical Specifications / Technische Daten / Технически Характеристики

Operating Voltage Range	Versorgungsspannung	Zахранващо напрежение	15 - 32VDC (Nom. 27VDC)
Nominal consumption (stand-by)	Auslegungsspannung (im Ruhemodus)	Номинална консумация (в покой)	<500µA@27VDC
Maximal consumption (main tone type 27):	Maximaler Verbrauch (Haupttontyp 27):	Максимална консумация (основен тип на звука 27):	
- low volume level	- niedrige Stufe	- НИСКО НИВО	<5mA
- high volume level*	- hohe Stufe*	- Високо ниво*	<13mA
Maximal consumption (other tone types):	Maximaler Verbrauch (anderer TonTyp):	Максимална консумация (друг тип звук):	
- low volume level	- niedrige Stufe	- НИСКО НИВО	<3mA
- high volume level	- hohe Stufe	- Високо ниво	<10mA
Power volume (main tone type 27):	Ausgangsleistung (Haupttontyp 27):	Изходна мощност (основен тип на звука 27):	
- low volume	- niedrige Stufe	- НИСКО НИВО	~ 80dB (A) ± 6dB @ 1m
- high volume*	- hohe Stufe*	- Високо ниво*	~ 92dB (A) ± 5dB @ 1m
Power volume (other tone types):	Ausgangsleistung (anderer TonTyp):	Изходна мощност (друг тип звук):	
- low volume	- niedrige Stufe	- НИСКО НИВО	75-85dB ± 3dB @ 1m
- high volume	- hohe Stufe	- Високо ниво	80-95dB ± 3dB @ 1m
Number of tone types	Tonanzahl	Брой тонове	32
Supported communication protocol	Unterstütztes Kommunikationsprotokoll	Поддържан протокол за комуникация	TTE
Wire Gauge for terminals	Leitungsquerschnitt	Сечениe на използвания проводник	2.5mm ²
Relative humidity resistance	Temperaturbeständigkeit	Устойчивост на относителна влажност	(93 ± 3) % @ 40°C
Color	Farbe	Цвят	red/rot/червен
Material (transparent)	Material (durchsichtig)	Материал (прозрачен)	SAN

DE Installationsanleitung

ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen! Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor!

Sensoliris WS ist ein adressierbare Sirene mit Blitzleuchte für Wandmontage. Die Sirene ist auf Nutzung in adressierbaren Brandmelde systemen, die ein TTE-Kommunikationsprotokoll unterstützen, ausgelegt. Das Device wird vom Bedienfeld gespeist und kann über das Kommunikationsprotokoll gesteuert werden.

Die Sirene Sensoliris WS ist mit B124 und B124-HP Sockeln zur Deckenmontage, und mit WSB IP65 zur Wandmontage anwendbar (siehe 18020861).

Installationsanleitung

Achtung: Vor Installation der Sirene Sensoliris WS die Spannungsversorgung des Kreises ausschließen!

- Wählen Sie einen passenden Montageort für das Device aus.

2. Legen Sie die Adresse des Moduls über den Sensoliris Programmierer oder im Bedienfeld fest. Die Adresse muss in der Reichweite von 1 bis 250 einschließlich sein.

3. Sockel an der Raumdecke mithilfe von Schrauben und Dübeln in Abhängigkeit von der Montagefläche befestigen.

4. Die elektrische Installation erfolgt nach dem beigefügten Schaltplan.

5. Das Device in den Sockel einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis es in den Führungskanälen reinpasst – die kurze Markierung des Sockels deckt sich mit der Markierung des Gehäuses. Weiter drehen, bis sich die Markierung der Sirene mit der langen Markierung des Sockels deckt und Sie das Klicken beim Einrasten hören.

6. Programmieren Sie zusätzlich die Device-Parameter. Wählen Sie im Bedienfeld folgende Elemente in der angegebenen Reihenfolge: System - Programmieren - Devices - Loop. Das installierte Device durch Eingabe der Adresse, der Kreisnummer und der Zone finden – der Typ des Devices wird vom Bedienfeld automatisch anerkannt. Die Taste ANDERE bedienen, um das Menü mit den zusätzlichen Einstellungen zu öffnen.

7. Testen Sie die Funktionsfähigkeit der Sirene und der Blitzleuchte.

Garantie

Alle Devices verfügen über eine Garantie, die ab Herstellungsdatum gilt. Das Herstellungsdatum ist auf dem Aufkleber auf der Rückseite des Geräts vermerkt. Die beiden ersten Ziffern stehen für das Jahr und die letzten zwei Ziffern für den Monat. Beispiel: "20 07" bedeutet, dass das Device im Juli 2020 hergestellt worden ist.

Für Reparaturen oder Umtausch im Rahmen der Garantie wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

BG Инструкция за инсталлиране

ВНИМАНИЕ: Прочетете внимателно инструкцията преди да пристъпите към инсталлиране на устройството! Производителят си запазва правото за промени без предизвестие!

Sensoliris WS е адресиуема Сирена със строб за стенен монтаж, предназначена за използване в адресиуеми пожароизвестителни алергии системи, поддържащи комуникационен протокол TTE. Устройството получава захранване от панела и може да бъде контролирано чрез комуникационния протокол.

Сирена Sensoliris WS е съвместима основи B124 и B124-HP за монтаж на таван или стена, и WSB IP65 за монтаж на стена (за подробности се запознайте с описание 18020861).

Инструкция за инсталлиране

Внимание: Изключете напрежението на контура преди да инсталirate сирена Sensoliris WS!

- Изберете подходящо място за монтаж на устройството.

2. Установете адреса на устройството посредством Sensoliris Programmer или чрез панела. Адресът трябва да бъде в интервал от 1 до 250 включително.

3. Монтирайте основата на тавана или стената на помещението, като подберете винтове и дюбели според монтажната повърхност.

4. Извършете електрически монтаж съгласно приложената схема.

5. Поставете устройството в основата и го завъртете по посока на часовниковата стрелка до попадане в направляващите канали - късият маркер на основата съвпада с този на корпуса. Продължете до въртите докато маркерът на сирената съвпадне с дългия маркер на основата - чува се щракване.

6. Програмирайте параметрите на устройството. Изберете последователно от панела: Система - Програмиране - Устройства - Кръгови. Намерете инсталиралото устройство, като зададете адрес, номер на кръг и зона - панель разпознава автоматично типа на устройството. Изберете бутон Друго, за да влезете в менюто за допълнителни настройки.


7. Тествайте сирената за правилна работа.

Гаранция

Всички устройства притежават гаранция валидна от датата на производство. Датата на производство е отбелзана с печат на пърба на устройството, с цифри - ГГ ММ. Първите две цифри представляват годината, а последните две - месеца на производство. Пример: "20 07", означава дата на производство Юли 2020.

За да върнете изделия за гаранционен сервиз се обръщайте към вашия регионален дистрибутор.

! A-weighted sound level diagram/ A-bemessenes Diagramm der Lautstärke/ A-претеглена диаграма за сила на звука

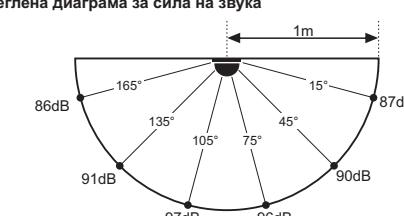

! Installation / Инсталлиране

IP43C (EN 54-3)*
IP65 (EN 60529)**




Indoor use*/
Innenmontage*/
Вътрешен монтаж*




Outdoor use**/
Außenmontage**/
Външен монтаж*

* When used with base B124/ Bei Anwendung eines Sockels B124/ При използване на основа B124
** When used with base WSB IP65 (Tested by EVPU)/ Bei Anwendung eines Sockels WSB IP65/ При използване на основа WSB IP65


1 Bases / Sockelen / Основи

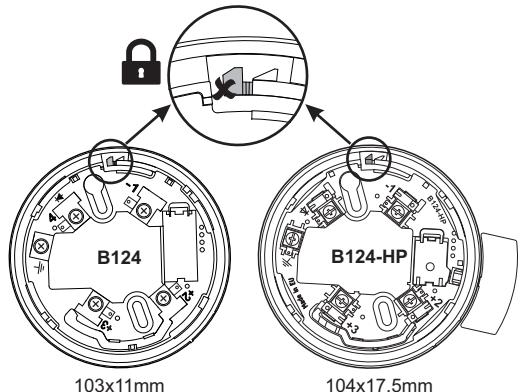


2 Address programming / Adresse programmieren / Программиране на адрес

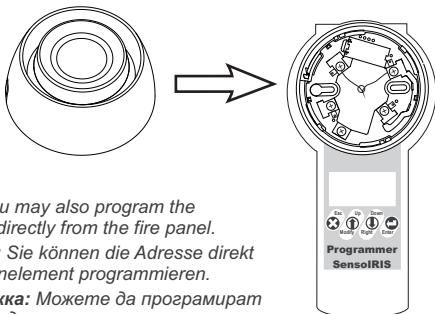

3 Mounting Base B124/ Einbau des B124 Sockels/ Монтиране основа B124

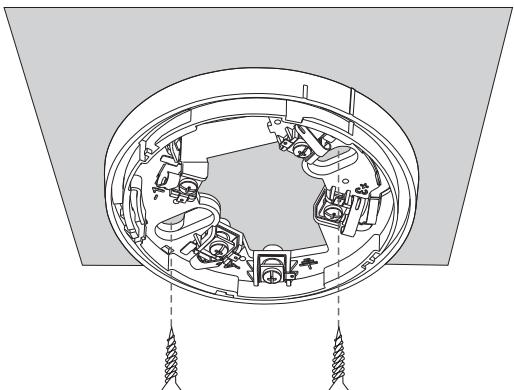


4 Mounting the sounder/ Wandmontage/ Монтиране на сирената

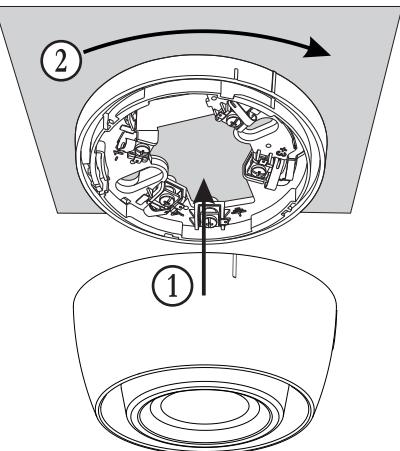

!

Wiring Diagram / Schaltplan/ Схема на свързване

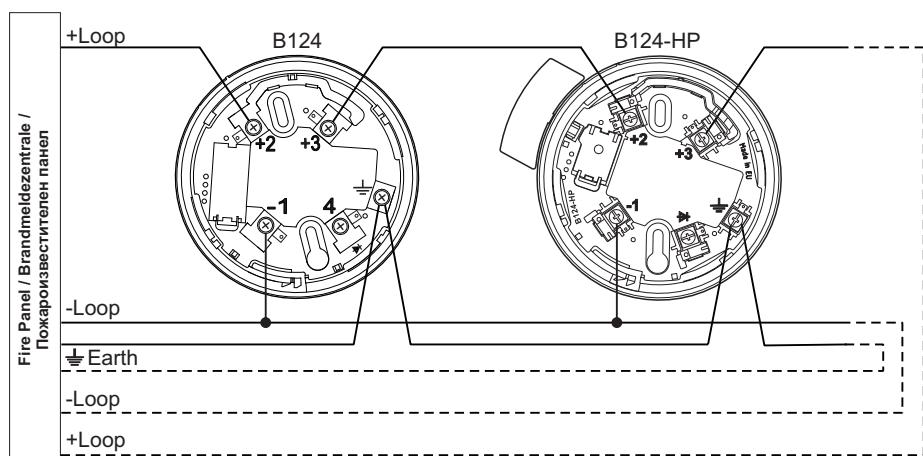

Legend/ Legende/ Легенда:

RI - Remote Indicator/
Signalleuchte
(Fernindikator über der Tür)/
Надвратен индикатор

+Loop - Positive loop wire/
Positiver Ausgang/
Положителен извод

-Loop - Negative loop wire/
Negativer Ausgang/
Отрицателен извод

Earth - Earth point/
Erdungsausgang/
Заземителен извод

Tone types and description/ Tontypen und Beschreibung/ Видове звуци и описание им

Tone	Tone Type	Tone Description / Application
1	—	970Hz
2	□□□	800Hz/970Hz @ 2Hz
3	~~~~~	800Hz - 970Hz @ 1Hz
4	— — —	970Hz 1s OFF/1s ON
5	□□□	970Hz, 0.5s/ 630Hz, 0.5s
6	□□□□	554Hz, 0.1s/ 440Hz, 0.4s (AFNOR NF S 32 001)
7	↑↑↑	500 - 1200Hz, 3.5s/ 0.5s OFF (NEN 2575:2000)
8	— — —	420Hz 0.625s ON/0.625s OFF (Australia AS1670 Alert tone)
9	↑↑↑	500 - 1200Hz, 0.5s/ 0.5s OFF x 3/1.5s OFF (AS1670 Evacuation)
10	□□□	550Hz/440Hz @ 0.5Hz
11	— — —	970Hz, 0.5s ON/0.5s OFF x 3/ 1.5s OFF (ISO 8201)
12	— — —	2850Hz, 0.5s ON/0.5s OFF x 3/1.5s OFF (ISO 8201)
13	~~~~~	1200Hz - 500Hz @ 1Hz (DIN 33 404)
14	—	400Hz
15	□□□	550Hz, 0.7s/1000Hz, 0.33s
16	~~~~~	1500Hz - 2700Hz @ 3Hz
17	—	750Hz
18	—	2400Hz
19	—	660Hz
20	— — —	660Hz 1.8s ON/1.8s OFF
21	— — —	660Hz 0.15s ON/0.15s OFF
22	□□□	510Hz, 0.25s/ 610Hz, 0.25s
23	□□□	800/1000Hz 0.5s each (1Hz)
24	~~~~~	250Hz - 1200Hz @ 12Hz
25	~~~~~	500Hz - 1200Hz @ 0.33Hz
26	~~~~~	2400Hz - 2900Hz @ 9Hz
27	~~~~~	2400Hz - 2900Hz @ 3Hz (2500Hz - main sound frequency/ Hauptfrequenz / основна честота)
28	~~~~~	800Hz - 970Hz @ 100Hz
29	~~~~~	800Hz - 970Hz @ 9Hz
30	~~~~~	800Hz - 970Hz @ 3Hz
31	— —	800Hz, 0.25s ON/1s OFF
32	↑↑↑↑↑	600Hz – 1100Hz, 2.6s/0.4s OFF